



ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA

V ZELENÍ

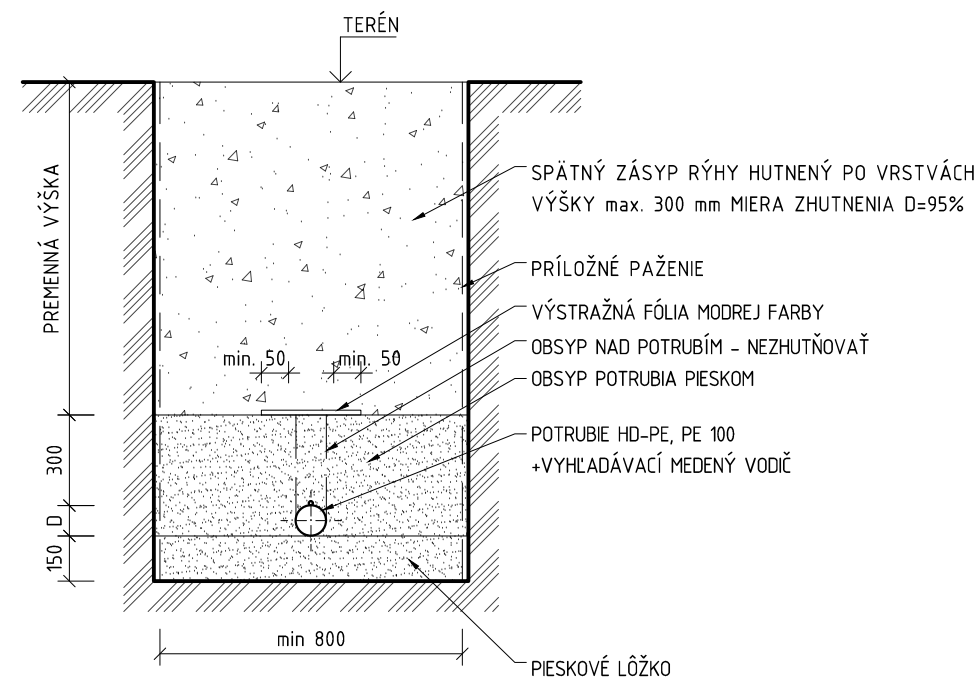

V KOMUNIKÁCIÍ

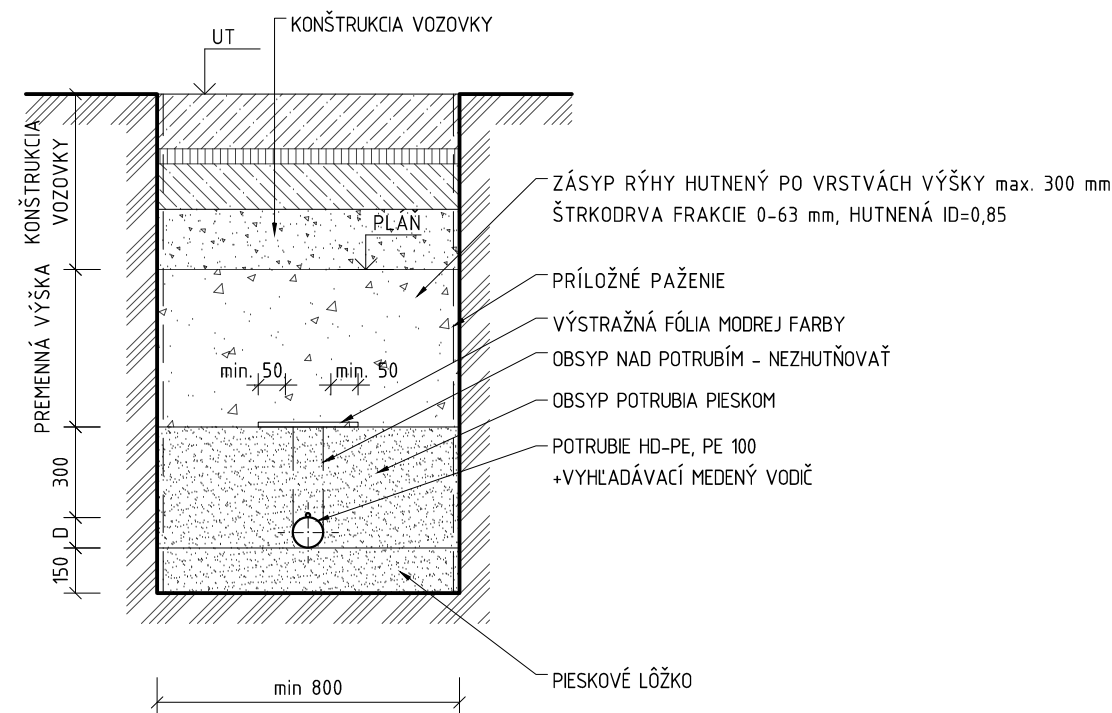

MATERIÁL LÔŽKA A OBSYPU:
PIESOK - max. ZRNO = 4 mm

POZNÁMKA:
Zóna nad potrubím sa môže zhutňovať ľahkými hutniacimi mechanizmami len ak je zrealizovaná jedna vrstva krycieho obsypu o najmenšej hrúbke 300 mm. Stredné a ťažké hutniace mechanizmy sa môžu použiť ak je nad vrcholom potrubia vrstva min 1,0 m.

SO 01

VYPRACOVAL :	KRESLIL :	ZOD. PROJEKTANT:	ING. RICHARD SOPORSKÝ	
ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ	- projektová činnosť	
			Vihorlatská 15, 080 01 Prešov	
MIESTO : ŠARIŠSKÉ JASTRABIE			FORMÁT :	2xA4
INVESTOR: OBEC ŠARIŠSKÉ JASTRABIE			DÁTUM :	2017/09
STAVBA :			STUPEŇ :	DSP
VODA PRE RÓMSKU OSADU V ŠARIŠSKOM JASTRABÍ			Č. ZÁKAZKY:	2017/53
OBJEKT : SO 01 - VODNÉ HOSPODÁRSTVO			MIERKA: SCHÉMA	Č.PRÍLOHY: 5.1
OBSAH : VZOROVÝ PRIEČNY REZ - VODOVOD				