


# ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA Z PVC

- V ZELENÍ

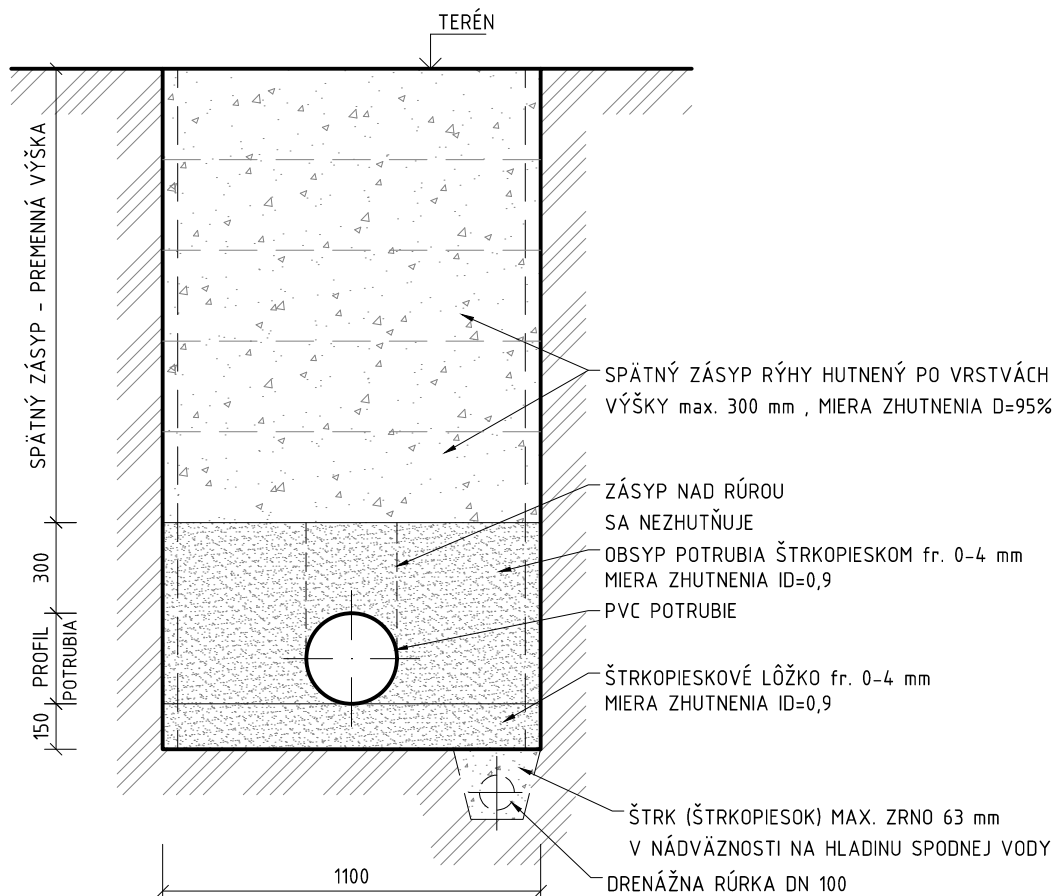

## MATERIÁL LÔŽKA A OBSYPU:

PIESOK, ŠTRKOPIESOK (hutnený)

- max. ZRNO pre DN 100 až DN 200 mm = 4 mm
- max. ZRNO pre DN 250 až DN 600 mm = 4 mm

## POZNÁMKA:

Zóna nad potrubím sa môže zhuťňovať ľahkými hutniacimi mechanizmami len ak je zrealizovaná jedna vrstva krycieho obsypu o najmenšej hrúbke 300 mm. Stredné a ťažké hutniacie mechanizmy sa môžu použiť ak je nad vrcholom potrubia vrstva min 1,0 m.

SO 01

VYPRACOVAL :	KRESLIL :	ZOD. PROJEKTANT:	<b>ING. RICHARD SOPORSKÝ</b> - projektová činnosť Vihorlatská 15, 080 01 Prešov	
ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ		
MIESTO : ŠARIŠSKÉ JASTRABIE				
INVESTOR: OBEC ŠARIŠSKÉ JASTRABIE			FORMÁT :	1xA4
STAVBA :			DÁTUM :	2017/09
<b>VODA PRE RÓMSKU OSADU V ŠARIŠSKOM JASTRABÍ</b>			STUPEŇ :	DSP
			Č. ZÁKAZKY:	2017/53
OBJEKT : SO 01 - VODNÉ HOSPODÁRSTVO			MIERKA:	Č.PRÍLOHY:
OBSAH : VZOROVÝ PRIEČNY REZ - HAV. PREPAD			SCHÉMA	<b>5.2</b>